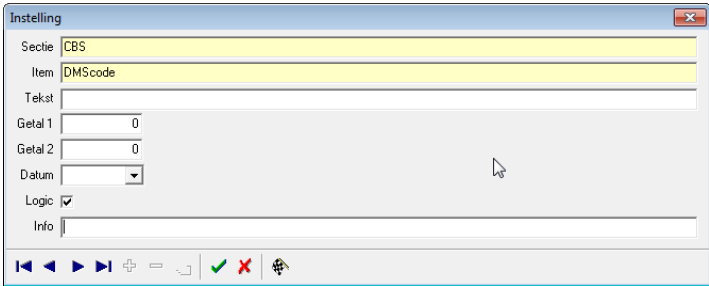
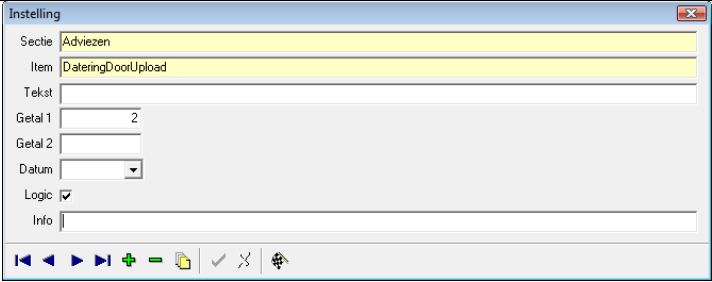



Releasenotes versie WaveWerk.exe 3.1.9.0

Nr	Onderwerp	*	Gemeld door	Opmerkingen / uitleg
3215	koppelingINSPTOETS default checklistnaam gewijzigd	*	ODIJmond	<p>Als de inspectie bij een zaak hoort en niet bij een inrichting, dan wordt de dossiernamen in digitale wordt de zaaknaam getoond ipv de zaakcode.</p> <p>Dus in dit geval wordt de volgende kolom getoond:</p> <p>tbomgvergunning.dvaanvraagnaam tbovvergunningen.dvpublbouwwerk tbhorecavergunningen.dvomschrijving tbhandhavingen.dvomsbouwwerk tbbouwvergunningen.dvpublbouwwerk tbmilvergunningen.dvpublbouwwerk</p> <p>N.B. in geval van een Overige Vergunning: behalve tbovvergunningen.dvpublbouwwerk ook de omschrijving van de werkzaamheden ervoor.</p>
3357	E-mailadres en telefoonnummer behouden bij BRP-check in wizard aanmaken nieuwe vergunning		Hollands Kroon	<p>Als je een omgevingsvergunning aanmaakte en een nieuwe contactkaart ophaalde met de BRP-knop, dan werden e-mailadres en telefoonnummer weer leeggemaakt. Nu blijven deze behouden.</p>
3370	Instelling DMS-nummer op CBS W011-formulier.	*	Hollands Kroon	<p>In plaats van de Wave-zaakcode kan nu ook de dms-code default ingevuld worden als volgnummer op de CBS W011-formulieren.</p> <p>Hiervoor is de volgende instelling te gebruiken:</p>  <p><i>Sectie: CBS</i> <i>Item: DMS-code</i> <i>Logic: indien aangevinkt verschijnt de dms-code als volgnummer in de CBS-formulieren. Niet aangevinkt wordt de OpenWave-zaakcode gebruikt.</i></p>
3372	Programma loopt vast bij lange memo		ODDV	<p>Het probleem werd veroorzaakt door de harde returns. Deze hebben per harde return 4 posities nodig voor de opslag (en niet 1 positie waar vanuit gegaan werd). Dit had tot gevolg, dat het programma in sommige gevallen een string van meer dan 4000 posities, probeerde op te slaan in een kolom die maximaal 4000 posities is. Opgelost</p>
3394	Inrichtingen uitgebreid met dvippc_cat en	*	REM	<p>Nieuw veld IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) met categorie. Heeft ook invloed op de</p>

	dlippe			berekening van het bevoegd gezag (zie de Interne Help)
3464	Zichtbaarheid datumkoppeling proces op info-aanvraagdetailscherm		Hollands Kroon	Als je bij een infoaanvraag-proces een datumkoppeling gebruikte, dan was deze pas zichtbaar in het detailscherm van de info-aanvraag nadat je het dit scherm afgesloten en weer geopend had. Nu wordt het detailscherm ververst op het moment dat de afgehandeldatum in het proces afgesloten wordt.
3466	Label in luchtemissiescherm gewijzigd		ODA	Het label 'BEMS' in het detailscherm van de luchtemissies bij inrichtingen is gewijzigd in '§ 3.2.1 (Barim)'. *
3477	Breedte van kolom Checklistitem vergroot naar 50 posities	*	ODDV	Standaard kolombreedte checklistitem is vergroot tot 50 posities, inclusief het omliggende venster (zodat alle kolommen er nog steeds binnen vallen).
3481	Toevoegen gewijzigde nageschakelde techniek lukt niet		ODDV	Als een nageschakelde techniek een vervaldatum krijgt en opnieuw wordt aangemaakt in de codetabel met een gelijke code als de vervallen n.t., dan lukt het niet om hem toe te voegen, omdat de code al bestaat. Opgelost.
3482	Uitbreiding instelling Adviezen, DateringDoorUpload	*	ODDV	 <p><i>Sectie: Adviezen</i> <i>Item DateringDoorUpload.</i> Als Getal1 = 1: velden Advies ontvangen en Datering advies niet muteerbaar in de browser, maar wel in de desktopversie Getal1 = 2: velden Advies ontvangen en Datering advies muteerbaar in zowel de browser als de desktopversie. Getal1 = leeg: alles blijft zoals het nu is. Dus voor de desktopversie betekent dit: Als getal1 = 1, velden muteerbaar Als getal1 = 2, velden muteerbaar Als getal1 = leeg, velden niet muteerbaar</p>
3496	Nieuwe dochtertabel dwangsom bij handhavingen	*	ODA	Bij een handhavingszaak kunnen op meerdere gronden en onafhankelijk van elkaar verschillende dwangsommen worden opgelegd. De dwangsom informatie uit de basiskaart van de handhavingen verdwijnt en er is nu een 1 op n tabel met dwangsommen. Er is ook een view vwfrmhandhdwangsom met dezelfde kolommen + uitgebreid met dwdwangsommax en dwdwangsombedrag (worden mooi als bedragen getoond met duizendpunt en decimale komma en zo). In de tabel tbhhrechten zijn ook vier nieuwe rechten

				gedefinieerd: dlchahdwsvsb, dlchahdwse, dlchahdwsins en dlchahdwsdel.
3500	Nieuw veld Accountmanager in Overige vergunningen / Horeca / Milieu /Bouw-sloop en Infoaanvragen	*	REM	In de detailschermen van de modules Overige vergunningen / Horeca / Milieu /Bouw-sloop en Infoaanvragen is een veld 'Accountmanager' toegevoegd. Dit veld is trekmenu zijn, waarin een keuze gemaakt kan worden uit alle rijen uit tbmedewerkers, waarvande kolom ddvervallen groter is dan de systeemdatum.
3507	Voorziening bij opslag inrichting geeft foutmelding		ODDV	Als de codetabel voorziening bij Opslag/Installatie niet gevuld is, gaf het programma, al je in dat veld was geweest, een foutmelding. Opgelost.

Release-notes versie Beheer.exe 3.1.9.0

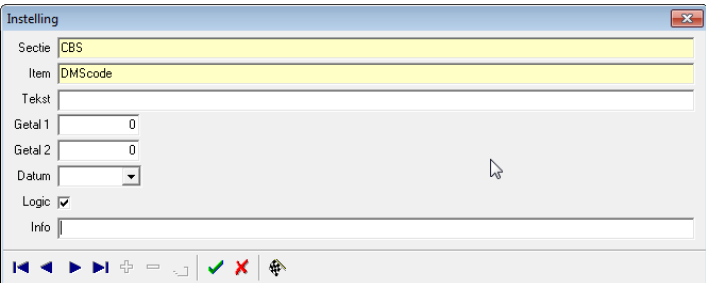Nr	Onderwerp	*	Gemeld door	Opmerkingen / uitleg
3370	Instelling DMS-nummer op CBS W011-formulier.	*	Hollands Kroon	<p>In plaats van de Wave-zaakcode kan nu ook de dms-code default ingevuld worden als volgnummer op de CBS W011-formulieren.</p> <p>Hiervoor is de volgende instelling te gebruiken:</p>  <p><i>Sectie: CBS</i> <i>Item: DMS-code</i> <i>Logic: indien aangevinkt verschijnt de dms-code als volgnummer in de CBS-formulieren. Niet aangevinkt wordt de OpenWave-zaakcode gebruikt.</i></p>
3456	Wijzigrecht zaakcode, ontvangstdatum en soort vergunning Omgeving	*	ODA	<p>Bij de rechten van een omgevingsvergunning is onder WijzigrechtDMScode het label <i>Wijzigrecht zaakcode, ontv.dat en srtzaak</i> toegevoegd.</p> <p>Dit recht is altijd gekoppeld aan het algemene Wijzigrecht. Dus heb je geen algemene wijzigrecht dan heb je ook geen wijzigrecht voor zaakcode, datum en soort zaak. Niet andersom.</p>
3463	Negeerfooter en negeerheader bij importeren document-xml default op F zetten		ODA	<p>Bij het importeren van een document met een xml gemaakt met databaseversie 3.1.7 werden de tags negeerfooter en negeerheader zonder waarde opgeslagen op de database, omdat deze tags niet in de</p>

				xml voorkomen. Dit veroorzaakte een foutmelding. Bij het importeren worden deze velden nu default op F gezet.
3476	Password	*	rem	Password worden onder water bij inloggen in werk of bij veranderen van passwords in beheer ook opgeslagen in de kolom dvpaswcrypt (bcrypt met 10 costs). In volgende versie zal uitsluiten gebruik gemaakt worden van het gecrypte veld.
3481	Toevoegen gewijzigde nageschakelde techniek lukt niet		ODDV	Als een nageschakelde techniek een vervaldatum krijgt en opnieuw wordt aangemaakt in de codetabel met een gelijke code als de vervallen n.t., dan lukt het niet om hem toe te voegen, omdat de code al bestaat. Opgelost.
3496	Nieuwe dochtertabel dwangsom bij handhavingen	*	ODA	Bij een handhavingszaak kunnen op meerdere gronden en onafhankelijk van elkaar verschillende dwangsommen worden opgelegd. De dwangsom informatie uit de basiskaart van de handhavingen verdwijnt en er is nu een 1 op n tabel met dwangsommen. Er is ook een view vwfrmhandhdwangsom met dezelfde kolommen + uitgebreid met dvdwangsommax en dvdwangsombedrag (worden mooi als bedragen getoond met duizendpunt en decimale komma en zo). In de tabel tbhhrechten zijn ook vier nieuwe rechten gedefinieerd: dlchahdwsvsb, dlchahdwsedt, dlchahdwsins en dlchahdwsdel.