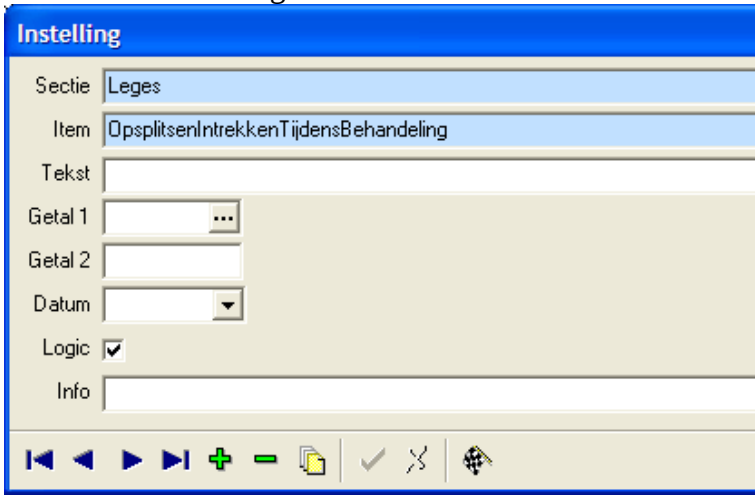


Release-notes versie WaveWerk.exe 3.1.0.3


* = nieuw

Nr	Onderwerp	* Gemeld door	Opmerkingen / uitleg
2279	Wizard legesberekening Onderscheid op teruggave op grond van intrekking door aanvrager binnen vier weken en na 4 weken	* Hollands Kroon	Wanneer de instelling  is aangevinkt (bij Sectie: Leges en Item: OpsplitsenIntrekkenTijdensBehandeling en dan kolom logic aanvinken) dan wordt in de tabel Legessoorten een aanvinkmogelijkheid zichtbaar: is legessoort voor teruggave intrekking tijdens behandeling door aanvrager binnen 4 weken. De bestaande regel teruggave intrekking door aanvrager tijdens behandeling wordt daarmee vanzelf geïnterpreteerd als bedoeld voor na 4 weken (na de ontvangst). Wanneer deze instelling niet wordt aangemaakt of uit staat dan blijft de oude situatie van kracht.
2288	Bij milieu/gebruik nu ook knop met nagekomen OLO/AIM berichten	* rem	Bovenste knoppenblad op detailscherm Zie releasenotes Beheer 2289 voor rechten
2345	Uitgaande Correspondentie. Extra Kolommen om een document automatisch naar het DMS te kunnen brengen.	* rem	Zie hieronder bij releasenotes beheer
2361	Verplaatsen van Milieu/brandweer gebruiksvergunning of melding	* rem	Vanuit het zaken-overzichtsscherm is het icoontje voor het verplaatsen van een zaak naar een andere lokatie nu ook geschikt voor (milieu)gebruiksvergunningen en meldingen. Met dat icoontje wordt een wizard gestart om ze aan een andere inrichting te kunnen koppelen
2389	Openstaande	Rem/ Ede	Vanuit het zakenoverzichtsscherm konden meerdere

	formulieren. Acces Violation 0000000		detailschermen tegelijk worden opgegezet inclusiefhun bovenste knoppenbalkschermen. Dat leidde tot acces violation foutmeldingen. Opgelost. Het programma sluit nu eesrt bestaande detailschermen wanneer een nieuwe wordt geopend.
2420	Kopiëren horecavergunning met ontheffingen	* Ede	Wanneer bij het kopiëren van een vergunning Ontheffingen aangevinkt staat, kwam er een oracle foutmelding
2423	Overzichtscherf van Oplag.installaties kolom volume	* IJmond	De kolom volume is zichtbaar in overzicht van opslag.installaties bij inrichtingen.
2429	Te kiezen behandelaars bij adviezen zijn leeg	Ede	Ten onrechte werden vervallen medewerkers als lege namen getoond bij het ophalen van een behandelaar bij een adviesinstantie (op detailniveau, wizard ging wel goed). Het leek dan of het trekmenu leeg was. Opgelost.
2446	CBS icoon niet meer zichtbaar na opening	Ede	Als je bij een omgevingsvergunning een CBS W011 (en ook bij CBS W015 en CBS W055) situatie hebt, komt het pictogram maar 1 keer boven de vergunning. Heb je deze pictogram aangeklikt of je nu wel of niks invult komt die de volgende keer als je de vergunning oproept niet meer naar voren. Opgelost

Release-notes versie Beheer.exe 3.1.0.3

* = nieuw

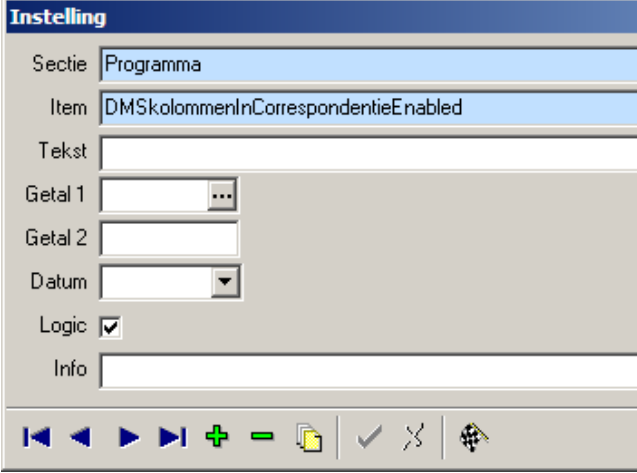Nr	Onderwerp	*	Gemeld door	Opmerkingen / uitleg
2279	Codetabel legessoorten uitgebreid met aanvinkmogelijkheid: is legesoort teruggave intrekking aanvrager tijdens behandeling binnen 4 wken	*	Hollands Kroon	Zie hierboven bij releasenotes werk (2279)
2289	Rechten op nagekomen olo- (AIM) berichten bij Milieu/gebruik	*	rem	Vooruitlopen op inlezen AIM-berichten. Bij de rechten milieu/gebruik is het kopje OLO/AIM berichten toegevoegd.
2344	Zaaktypes externzaaksysteem koppelen aan Wave-zaken	*	Rem	In de soorten omgevings- bouw-, overige-, horeca en milieu/gebruiksvergunningen, alsmede bij de handhavingsovertredingen en bij de soorten info-aanvragen zijn kolommen toegevoegd waarmee een wavezaak gekoppeld kan worden aan een zaaktype van het externe zaaksysteem. Worden gebruikt bij koppeling op basis van StUF Zaken uitwisselings-berichten.
2345	Extra Kolommen om een document automatisch naar het DMS te kunnen brengen.		rem	Als onderstaande instelling aangevinkt is dan zijn op het uitgaande correspondentieblad de kolommen <u>DMSDocumentcode</u> DMS-Documentbarcode en DMS-Documentkenmerk enabled. Bedoeld om gebruikt te worden wanneer een document in Wave is aangemaakt en vervolgens wordt opgenomen in het DMS-systeem. De code waaronder de brief uiteindelijk is opgenomen in het DMS-systeem wordt hier zo mogelijk getoond in DMSDocumentcode.  Als de nieuwe instelling Sectie: Programma en Item: DMSkolommenInCorrespondentieEnabled niet bestaat

				of hij staat uitgevinkt, dan zijn de kolommen disabled. Naast deze instelling moet de gebruiker ook nog eens apart geautoriseerd zijn om de kolom DMS-Documentcode te wijzigen (beheer: rechten uitgaande correspondentie per module). (was al zo)
2354	Endpoint van werbservice aanmaken nieuwe britstoest	*	rem	Het endpoint voor de BRIS-koppeling was nog hargecodeerd: http://bristoets.nl/dossier/soapadd Deze defaultwaarde kan zonodig overschreven worden met de waarde van de kolom tekst van de programma-instelling: Sectie: KoppelingPLANTOETS Item:Ontvangstadres
2403	Toevoegen proces aan omgevingsvergunningsoort		rem	Codetabel Soort omgevingvergunning meldde soms onterecht bij het toevoegen van een proces: "Soort moet ingevuld worden". Opgelost
2406	Programma-instellingen	*	rem	Het overzicht van de programma-instellingen laat nu ook de kolom info zien. De kolom getal1 wordt nu alleen nog maar in kleur uitgedrukt, wanneer in de omschrijving (kolom item) het woord 'kleur' voorkomt.